


### Fasemål ved kapping av rør

DN	m (mm)	n (mm)
100 – 600	9	3
700 – 1200	15	5
1400 – 1600	20	7
1800 – 2000	23	8



Kontroller avfasingen og fjern eventuelle grader

PAM tilbyr verktøy som kapper og faser i samme operasjon. Ta kontakt for info.


For å ivareta riktig montering og opprettholde lang levetid, skal PAM glidemiddel alltid benyttes.



### Maksimum tillatt avvinkling

Røraksene skal falle sammen når spissenden føres inn i muffen.

Avvinkling skal bare foretas etter at skjøten er montert.



DN	$\Delta \theta$	L m	$\Delta d$ cm
100 – 300	5°	6	52
350 – 600	4°	6	42
700 – 1000	4°	7	49
1100 – 1200	4°	8	56
1400 – 1600	3°	8	42
1800	2,5°	8	35
2000	2°	8	28

Versjon 01 - 2026

# 1-kammermuffe


## TYTON (TYT) / STANDARD (STD)



# MONTASJE AV MUFFESKJØT TYPE TYTON OG STANDARD


## Rengjør

- Muffe
- Spissende
- Tettepakning




Dette for å unngå skade og lekkasje under og etter montering.

## Monter tettepakningen




DN ≤ 80




DN > 80

RIKTIG




GALT



## Påfør glidemiddel

Glidemiddelet påføres:

- Tettepakningen etter montering
- Spissenden på røret



# MONTASJE AV MUFFESKJØT TYPE TYTON OG STANDARD


## Monter sammen

Rør fra fabrikk er normalt merket med to streker på rørets spissende, og gjelder for sammenføring av like rør. Innstikkslengden skal allikevel ALLTID KONTROLLMÅLES og merke påføres spissende. Dette er spesielt viktig der rør skal sammenføres med andre komponenter, f.eks. muffebend, flensmuffe o.l.

Innstikkslengden = P minus J,  
hvor P er dybde på muffe og  
J fremkommer av tabellen under.

Sjekk at det ikke er  
avvinkling når rørene  
monteres sammen.


Bruk PAM leggeverktøy  
(t.o.m. DN400) eller slings  
og talje.

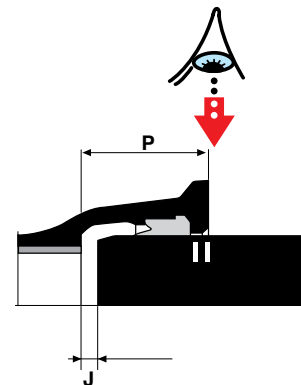

DN	J mm
100 – 300	15
350 – 600	20
700 – 900	25
1000 – 1200	30
1400 – 2000	40

## Kontroller

Bruk en søker for å kontrollere at  
tettepakningen har samme avstand  
fra muffeenden i hele rørets omkrets.



Søker